


Technicien en charge du dossier : H el ene DELROC

Type et date du dernier contr ole existant : Diagnostic de l' existant en date du 19 octobre 2017

Atteintes aux principes g en eraux des arr etes du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 :

-   la salubrit  publique : NON
- au milieu hydraulique superficiel ou souterrain : NON
-   la sant  et la s curit  des personnes : NON

Sch ma de principe

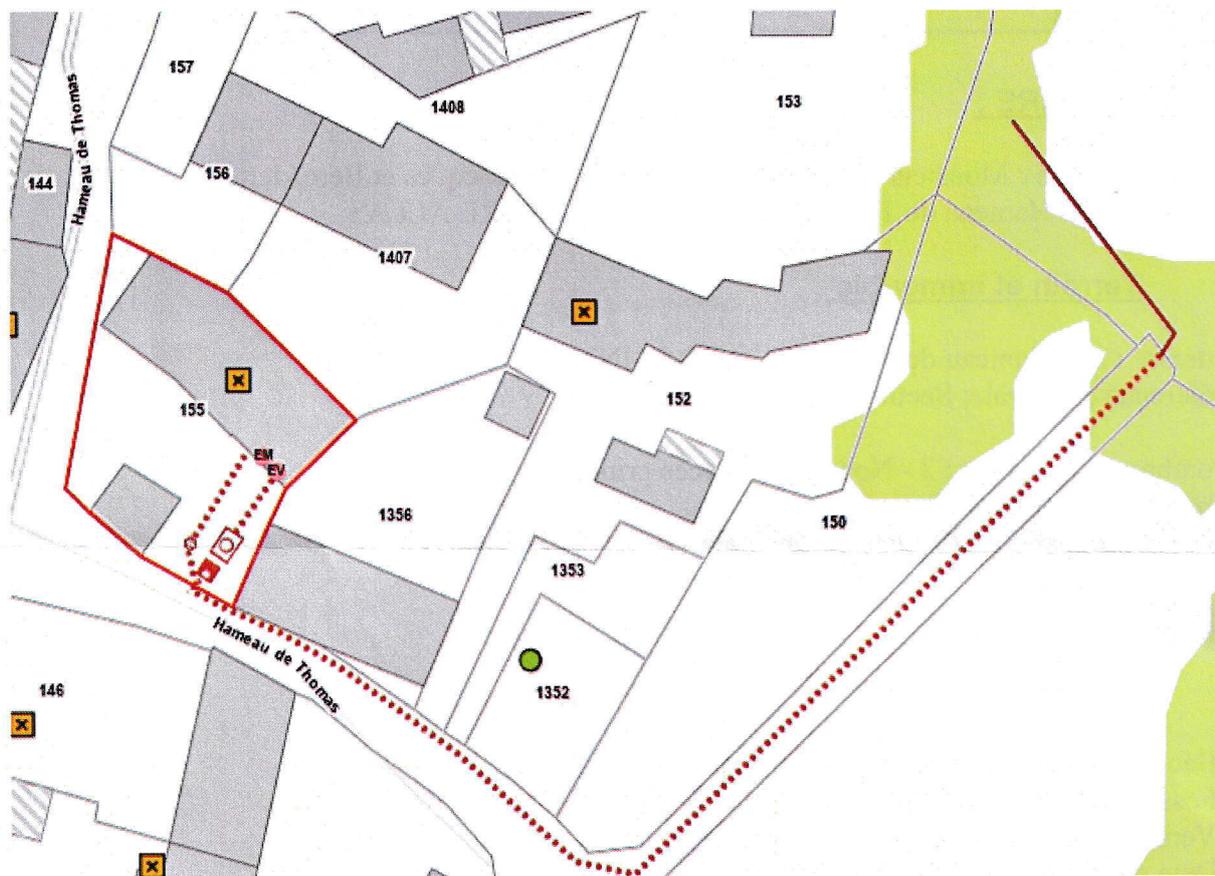

Autres informations :

- Mode de traitement sous dimensionn  mais fonctionnant correctement compte tenu de la charge hydraulique actuellement   traiter ;
- Aucun tampon ou regard sur le terrain ne permet de v rifier la nature exacte du traitement (type, implantation et dimensionnement) ;
- Aucune nuisance apparente.

Autres crit res de d cision :

Installation incompl te oui non