

# Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 19A\_03204  
 Date du repérage : 05/08/2021



Désignation du ou des bâtiments
<p><i>Localisation du ou des bâtiments :</i>                      Département : ... <b>Dordogne</b>                      Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b>                      Commune : ..... <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b>  <b>Références cadastrales non communiquées</b></p> <p>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  <b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</b></p> <p>Périmètre de repérage :  <b>Suivant mission</b></p>

Désignation du propriétaire
<p><i>Désignation du client :</i>                      Nom et prénom : ... <b>M. Guerrato Lucio</b>                      Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b>  <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b></p>

Objet de la mission :
<input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Risques et Pollutions <input checked="" type="checkbox"/> Diag. Installations Electricité <input checked="" type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP)

# Résumé de l'expertise n° 19A\_03204

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

<b>Désignation du ou des bâtiments</b>
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b> Commune : ..... <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b> <b>Références cadastrales non communiquées</b> Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : <b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</b>  Périmètre de repérage : ..... <b>Suivant mission</b>

Prestations	Conclusion
CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Etat Termites	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
Etat des Risques et Pollutions	Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 1 selon la réglementation parasismique 2011 ENSA : L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien
Electricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

# Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 19A\_03204  
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030  
 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011  
 Date du repérage : 05/08/2021

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... <b>Dordogne</b> Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b> Commune : ..... <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b> <b>Références cadastrales non communiquées</b> Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : <b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</b>

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : <b>M. Guerrato Lucio</b> <b>1 Rue du Terme</b> <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b>
Propriétaire : <b>M. Guerrato Lucio</b> <b>1 Rue du Terme</b> <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b>

Le CREP suivant concerne :			
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
L'occupant est :		<b>Le propriétaire</b>	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>DAGAIN karl</b>
N° de certificat de certification	<b>CPDI5143 le 06/02/2019</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	<b>I.Cert</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>MMA</b>
N° de contrat d'assurance	<b>114.231.812</b>
Date de validité :	<b>31/12/2021</b>

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>Niton XLp 300 / 74208</b>
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>01/02/2016</b>
Activité à cette date et durée de vie de la source	<b>1480 MBq</b>

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	435	91	270	59	9	6
%	100	21 %	62 %	14 %	2 %	1 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par DAGAIN karl le 05/08/2021 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

**Sommaire**

<b>1. Rappel de la commande et des références réglementaires</b>	<b>3</b>
<b>2. Renseignements complémentaires concernant la mission</b>	<b>3</b>
2.1 <i>L'appareil à fluorescence X</i>	3
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	4
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	4
<b>3. Méthodologie employée</b>	<b>4</b>
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	5
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	5
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	5
<b>4. Présentation des résultats</b>	<b>5</b>
<b>5. Résultats des mesures</b>	<b>6</b>
<b>6. Conclusion</b>	<b>18</b>
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	18
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	19
6.3 <i>Commentaires</i>	19
6.4 <i>Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti</i>	19
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	20
<b>7. Obligations d'informations pour les propriétaires</b>	<b>20</b>
<b>8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b>	<b>21</b>
8.1 <i>Textes de référence</i>	21
8.2 <i>Ressources documentaires</i>	21
<b>9. Annexes</b>	<b>22</b>
9.1 <i>Notice d'Information</i>	22
9.2 <i>Illustrations</i>	23
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	23

**Nombre de pages de rapport : 23****Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 2**

## 1. Rappel de la commande et des références réglementaires

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

## 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>	
Modèle de l'appareil	<b>Niton XLp 300</b>	
N° de série de l'appareil	<b>74208</b>	
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>01/02/2016</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>1480 MBq</b>
Déclaration de détention et d'utilisation de sources radioactives	<b>N° N°T240298</b>	Date d'autorisation <b>22/08/2019</b>
	<b>Récépissé de déclaration : CODEP-BDX-2019-036425</b>	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>Dagain Thierry</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>Dagain Thierry</b>	

**Étalon : FONDIS ; N°FR1796; 1,01mg/cm<sup>2</sup> +/- 0,01 mg/cm<sup>2</sup>**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Étalonnage entrée	1	05/08/2021	1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	682	05/08/2021	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

## 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	<b>Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse</b>
------------------------------	---

## 2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	<b>1 Rue du Terme 24220 SAINT-CYPRIEN</b>
Description de l'ensemble immobilier	<b>Habitation (maison individuelle) Suivant mission</b>
Année de construction	<b>&lt; 1949</b>
Localisation du bien objet de la mission	<b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Références cadastrales non communiquées</b>
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	<b>M. Guerrato Lucio 1 Rue du Terme 24220 SAINT-CYPRIEN</b>
L'occupant est :	<b>Le propriétaire</b>
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	<b>05/08/2021</b>
Croquis du bien immobilier objet de la mission	<b>Voir partie « 5 Résultats des mesures »</b>

### Liste des locaux visités

**Maison N1 - Cave 1,**  
**Maison N1 - Cave 2,**  
**Maison N1 - Pièce 1,**  
**Maison N1 - Sous escalier,**  
**Maison N1 - Escalier,**  
**Maison N1 - Dégagement,**  
**Maison N1 - Cave 3,**  
**Maison N1 - Cave 4,**  
**Maison N1 - Atelier,**  
**Maison N2 - Entrée,**  
**Maison N2 - Buanderie,**  
**Maison N2 - Salon,**  
**Maison N2 - Salle à manger,**  
**Maison N2 - WC,**  
**Maison N2 - Cuisine,**  
**Maison N2 - Dgt,**  
**Maison N2 - Chambre 1,**  
**Maison N2 - Chambre 2,**

**Maison N2 - Salle de bain,**  
**Maison N2 - Escalier,**  
**Maison N3 - Palier,**  
**Maison N3 - Chambre 1,**  
**Maison N3 - Salle de bain,**  
**Maison N3 - Dressing,**  
**Maison N3 - Salle de bain 2,**  
**Maison N3 - Bibliothèque,**  
**Maison N3 - Bureau,**  
**Maison N3 - Comble,**  
**Maison N3 - Escalier,**  
**Maison N4 - Palier,**  
**Maison N4 - Chambre 1,**  
**Maison N4 - Salle de bain,**  
**Maison N4 - Salle de bain 2,**  
**Maison N4 - Salon,**  
**Maison N4 - Chambre 2,**  
**Maison N4 - Dressing**

### Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

**Maison N1 - Cave 1 (Hors volume habitable), Maison N1 - Cave 2 (Hors volume habitable), Maison N1 - Pièce 1 (Hors volume habitable), Maison N1 - Sous escalier (Hors volume habitable), Maison N1 - Escalier (Hors volume habitable), Maison N1 - Dégagement (Hors volume habitable), Maison N1 - Cave 3 (Hors volume habitable), Maison N1 - Cave 4 (Hors volume habitable), Maison N1 - Atelier (Hors volume habitable), Maison N3 - Comble (Hors volume habitable)**

## 3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

## 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

## 5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Maison N2 - Entrée	20	7 (35 %)	7 (35 %)	6 (30 %)	-	-
Maison N2 - Buanderie	25	6 (24 %)	16 (64 %)	2 (8 %)	-	1 (4 %)
Maison N2 - Salon	21	-	17 (81 %)	4 (19 %)	-	-
Maison N2 - Salle à manger	20	-	17 (85 %)	2 (10 %)	-	1 (5 %)
Maison N2 - WC	10	2 (20 %)	6 (60 %)	2 (20 %)	-	-
Maison N2 - Cuisine	34	3 (8,8 %)	22 (64,6 %)	2 (5,9 %)	6 (17,6 %)	1 (2,9 %)
Maison N2 - Dgt	16	2 (12,5 %)	6 (37,5 %)	6 (37,5 %)	2 (12,5 %)	-
Maison N2 - Chambre 1	20	-	16 (80 %)	4 (20 %)	-	-
Maison N2 - Chambre 2	16	-	6 (37,5 %)	10 (62,5 %)	-	-
Maison N2 - Salle de bain	15	5 (33 %)	4 (27 %)	6 (40 %)	-	-
Maison N2 - Escalier	11	5 (45 %)	6 (55 %)	-	-	-
Maison N3 - Palier	10	3 (30 %)	5 (50 %)	2 (20 %)	-	-
Maison N3 - Chambre 1	21	-	19 (90 %)	2 (10 %)	-	-
Maison N3 - Salle de bain	12	10 (83 %)	-	2 (17 %)	-	-
Maison N3 - Dressing	14	4 (29 %)	9 (64 %)	-	-	1 (7 %)
Maison N3 - Salle de bain 2	15	1 (6,7 %)	12 (80,1 %)	1 (6,7 %)	-	1 (6,7 %)
Maison N3 - Bibliothèque	28	-	25 (89 %)	2 (7 %)	-	1 (4 %)
Maison N3 - Bureau	18	3 (16,7 %)	12 (66,8 %)	2 (11,1 %)	1 (5,6 %)	-
Maison N3 - Escalier	12	5 (42 %)	7 (58 %)	-	-	-
Maison N4 - Palier	15	3 (20 %)	12 (80 %)	-	-	-
Maison N4 - Chambre 1	18	13 (72 %)	5 (28 %)	-	-	-
Maison N4 - Salle de bain	8	4 (50 %)	4 (50 %)	-	-	-
Maison N4 - Salle de bain 2	11	1 (9 %)	10 (91 %)	-	-	-
Maison N4 - Salon	17	4 (23,5 %)	11 (64,7 %)	2 (11,8 %)	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Maison N4 - Chambre 2	14	5 (36 %)	9 (64 %)	-	-	-
Maison N4 - Dressing	14	5 (36 %)	7 (50 %)	2 (14 %)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>435</b>	<b>91 (21 %)</b>	<b>270 (62 %)</b>	<b>59 (14 %)</b>	<b>9 (2 %)</b>	<b>6 (1 %)</b>

**Maison N2 - Entrée**

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	E	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	F	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2					mesure 1	0,32			
3		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,15		0	
4					partie basse (< 1m)	0,63			
5	A	Porte 1	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,48		0	
6					mesure 3 (> 1m)	0,08			
7					partie basse (< 1m)	0,46			
8	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,33		0	
9					mesure 3 (> 1m)	0,11			
10	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,49	Non dégradé	1	
11	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,03	Non dégradé	1	
12	B	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,14	Non dégradé	1	
13	B	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,69	Non dégradé	1	
14					partie basse (< 1m)	0,09			
15	C	Porte 4	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,61		0	
16					mesure 3 (> 1m)	0,24			
17					partie basse (< 1m)	0,28			
18	C	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,56		0	
19					mesure 3 (> 1m)	0,62			
20					partie basse (< 1m)	0,48			
21	D	Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,35		0	
22					mesure 3 (> 1m)	0,12			
23					partie basse (< 1m)	0,53			
24	D	Huisserie Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,42		0	
25					mesure 3 (> 1m)	0,37			
26	F	Porte 6	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,49	Non dégradé	1	
27	F	Huisserie Porte 6	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,44	Non dégradé	1	

**Maison N2 - Buanderie**

Nombre d'unités de diagnostic : 25 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 4 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
28					mesure 1	0,58			
29	A	Soubassement de mur	Bois	Peinture	mesure 2	0,64		0	
30					mesure 1	0,58			
31	B	Soubassement de mur	Bois	Peinture	mesure 2	0,42		0	
32					mesure 1	0,37			
33	C	Soubassement de mur	Bois	Peinture	mesure 2	0,31		0	
34					mesure 1	0,6			
35	D	Soubassement de mur	Bois	Peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
36					partie basse	0,17			
37	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie haute	0,54		0	
38					partie basse	0,13			
39	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie haute	0,07		0	
40					partie basse	0,11			
41	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie haute	0,52		0	
42					partie basse	0,32			
43	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie haute	0,49		0	
44	B	Volet	bois	peinture	partie haute	3,16	Dégradé (Ecaillage)	3	
45	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,09	Non dégradé	1	
46	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,42	Non dégradé	1	
47					partie basse (< 1m)	0,14			
48	C	Porte 2	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,21		0	
49					mesure 3 (> 1m)	0,22			
50					partie basse (< 1m)	0,11			
51	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,63		0	
52					mesure 3 (> 1m)	0,28			
53					partie basse (< 1m)	0,42			
54	D	Porte 3	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,08		0	
55					mesure 3 (> 1m)	0,46			
56					partie basse (< 1m)	0,07			
57	D	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,63		0	
58					mesure 3 (> 1m)	0,53			
59					partie basse (< 1m)	0,09			
60	D	Porte 4	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,25		0	
61					mesure 3 (> 1m)	0,14			

62	D	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,51	0	
63					partie haute (> 1m)	0,44		
64					mesure 3 (> 1m)	0,41		
65	D	Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,62	0	
66					partie haute (> 1m)	0,16		
67					mesure 3 (> 1m)	0,39		
68	D	Huisserie Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,47	0	
69					partie haute (> 1m)	0,04		
70					mesure 3 (> 1m)	0,68		

**Maison N2 - Salon**

Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
71	A	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12		0	
72					partie haute (> 1m)	0,65			
73	B	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,29		0	
74					partie haute (> 1m)	0,34			
75	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02		0	
76					partie haute (> 1m)	0,23			
77	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04		0	
78					partie haute (> 1m)	0,47			
79		Plafond	-	Peinture	mesure 1	0,28		0	
80					mesure 2	0,6			
81		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,2		0	
82					mesure 2	0,38			
83	D	Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,35		0	
84					partie haute (> 1m)	0,33			
85	D	Huisserie Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,19		0	
86					partie haute (> 1m)	0,2			
87	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,51	Non dégradé	1	
88	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4	Non dégradé	1	
89	A	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,43		0	
90					partie haute (> 1m)	0,56			
91					mesure 3 (> 1m)	0,35			
92	A	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
93					partie haute (> 1m)	0,62			
94					mesure 3 (> 1m)	0,42			
95	C	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,66	Non dégradé	1	
96	C	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,43	Non dégradé	1	
97	C	Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,21		0	
98					partie haute (> 1m)	0,4			
99					mesure 3 (> 1m)	0,6			
100	C	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,28		0	
101					partie haute (> 1m)	0,49			
102					mesure 3 (> 1m)	0,09			
103	A	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,46		0	
104					mesure 2	0,31			
105	B	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,45		0	
106					mesure 2	0,06			
107	C	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,69		0	
108					mesure 2	0,41			
109	D	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,23		0	
110					mesure 2	0,02			
111	D	Volet	Bois	Peinture	partie basse	0,13		0	
112					partie haute	0,18			

**Maison N2 - Salle à manger**

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 5 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
113	A	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,57		0	
114					partie haute (> 1m)	0,04			
115	B	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,12		0	
116					partie haute (> 1m)	0,23			
117	C	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,21		0	
118					partie haute (> 1m)	0,45			
119	D	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,25		0	
120					partie haute (> 1m)	0,22			
121		Plafond	-	peinture	mesure 1	0,64		0	
122					mesure 2	0,53			
123		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,51		0	
124					mesure 2	0,01			
125	D	Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
126					partie haute (> 1m)	0,53			
127	D	Huisserie Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,21		0	
128					partie haute (> 1m)	0,51			
129	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,54		0	
130					partie haute	0,16			
131	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,62		0	
132					partie haute	0,46			
133	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,24		0	
134					partie haute	0,09			
135	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,07		0	
136					partie haute	0,64			
137	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,6	Non dégradé	1	
138	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,34	Non dégradé	1	
139	A	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,49		0	
140					partie haute (> 1m)	0,03			
141					mesure 3 (> 1m)	0,47			
142	A	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,34		0	
143					partie haute (> 1m)	0,09			
144					mesure 3 (> 1m)	0,25			
145	C	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,44		0	
146					partie haute (> 1m)	0,26			
147					mesure 3 (> 1m)	0,13			

148	C	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,62		0	
149					partie haute (> 1m)	0,21			
150					mesure 3 (> 1m)	0,1			
151	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	4,13	Dégradé (Ecaillage)	3	
152	D	Volet 2	bois	peinture	partie basse	0,41			
153					partie haute	0,57			
154					mesure 3	0,68			

**Maison N2 - WC**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
155	A	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,07		0	
156					partie haute (> 1m)	0,09			
157	C	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,36		0	
158					partie haute (> 1m)	0,1			
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
159		Plafond	-	peinture	mesure 1	0,61		0	
160					mesure 2	0,66			
161		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,21		0	
162					mesure 2	0,09			
163	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
164					partie haute (> 1m)	0,53			
165					mesure 3 (> 1m)	0,07			
166	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,56		0	
167					partie haute (> 1m)	0,05			
168					mesure 3 (> 1m)	0,16			
169	D	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,56	Non dégradé	1	
170	D	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,44	Non dégradé	1	

**Maison N2 - Cuisine**

Nombre d'unités de diagnostic : 34 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 2,9 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
171	A	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,52		0	
172					partie haute (> 1m)	0,37			
173	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12		0	
174					partie haute (> 1m)	0,63			
175	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
176					partie haute (> 1m)	0,62			
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
177		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,06		0	
178					mesure 2	0,02			
179	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,14		0	
180					partie haute	0,18			
181	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,58		0	
182					partie haute	0,39			
183	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,56		0	
184					partie haute	0,12			
185	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,04		0	
186					partie haute	0,59			
187	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,47		0	
188					partie haute	0,6			
189	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,34		0	
190					partie haute	0,67			
191	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,43		0	
192					partie haute	0,07			
193	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,04		0	
194					partie haute	0,59			
195	B	Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,64		0	
196					partie haute (> 1m)	0,35			
197	B	Huisserie Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,15		0	
198					partie haute (> 1m)	0,32			
199	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,62	Non dégradé	1	
200	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,25	Non dégradé	1	
201	A	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,49	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
202	A	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,45	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
203	B	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,06	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
204	B	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,59	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
205	B	Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,61		0	
206					partie haute (> 1m)	0,08			
207					mesure 3 (> 1m)	0,51			
208	B	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,16		0	
209					partie haute (> 1m)	0,08			
210					mesure 3 (> 1m)	0,13			
211	C	Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,27	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
212	C	Huisserie Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,11	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
213	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	0,25		0	
214					partie haute	0,08			
215					mesure 3	0,37			
216	D	Volet 2	bois	peinture	partie basse	3,31	Dégradé (Ecaillage)	3	
217	D	Volet 3	bois	peinture	partie basse	0,02		0	
218					partie haute	0,61			
219					mesure 3	0,62			
220	A	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,59		0	
221					mesure 2	0,1			
222	B	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,58		0	

223					mesure 2	0,61			
224	C	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,06		0	
225					mesure 2	0,18			
226	D	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,11		0	
227					mesure 2	0,02			

## Maison N2 - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
228	B	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,48		0	
229					partie haute (> 1m)	0,18			
230	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11		0	
231					partie haute (> 1m)	0,21			
232		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
233					mesure 2	0,36			
234	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,13	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
235	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,22		2	
236	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,25		0	
237					partie haute (> 1m)	0,2			
238					mesure 3 (> 1m)	0,44			
239	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,24		0	
240					partie haute (> 1m)	0,65			
241					mesure 3 (> 1m)	0,05			
242	C	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	5,11	Non dégradé	1	
243	C	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,22	Non dégradé	1	
244	C	Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,34	Non dégradé	1	
245	C	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,27	Non dégradé	1	
246	D	Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,23	Non dégradé	1	
247	D	Huisserie Porte 5	bois	peinture	partie basse (< 1m)	5,55	Non dégradé	1	
248	C	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0		0	
249					mesure 2	0,41			

## Maison N2 - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
250	A	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,38		0	
251					partie haute (> 1m)	0,65			
252	B	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,05		0	
253					partie haute (> 1m)	0,3			
254	C	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,09		0	
255					partie haute (> 1m)	0,7			
256	D	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,56		0	
257					partie haute (> 1m)	0,46			
258		Plafond	Charpente bois	peinture	mesure 1	0,21		0	
259					mesure 2	0,02			
260	B	Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
261					partie haute (> 1m)	0,49			
262	B	Huisserie Porte Fenêtre	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,01		0	
263					partie haute (> 1m)	0,11			
264	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,39		0	
265					partie haute (> 1m)	0,35			
266	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
267					partie haute (> 1m)	0,32			
268	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	3,14	Non dégradé	1	
269	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	2,47	Non dégradé	1	
270	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	3,32	Non dégradé	1	
271	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	2,39	Non dégradé	1	
272	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,14		0	
273					partie haute	0,67			
274					mesure 3	0,53			
275	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,36		0	
276					partie haute	0,15			
277					mesure 3	0,31			
278	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,11		0	
279					partie haute	0,36			
280					mesure 3	0,61			
281	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,08		0	
282					partie haute	0,09			
283					mesure 3	0,38			
284	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	0,13		0	
285					partie haute	0,67			
286	C	Volet 2	bois	peinture	partie basse	0,03		0	
287					partie haute	0,44			
288	D	Volet 3	bois	peinture	partie basse	0,42		0	
289					partie haute	0,62			

## Maison N2 - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
290	A	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,23		0	
291					partie haute (> 1m)	0,34			
292	B	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,57		0	
293					partie haute (> 1m)	0,12			
294	C	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,37		0	
295					partie haute (> 1m)	0,15			
296	D	Mur	-	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	

297					partie haute (> 1m)	0,19			
298		Plafond	Bois	peinture	mesure 1	0,64		0	
299	mesure 2				0,02				
300	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	3,2	Non dégradé	1	
301	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	2,18	Non dégradé	1	
302	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	3,58	Non dégradé	1	
303	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	3,12	Non dégradé	1	
304	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,01	Non dégradé	1	
305	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,56	Non dégradé	1	
306	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,62	Non dégradé	1	
307	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,63	Non dégradé	1	
308	B	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,1	Non dégradé	1	
309	B	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,67	Non dégradé	1	
310					partie basse	0,58			
311	C	Volet	bois	peinture	partie haute	0,25		0	

**Maison N2 - Salle de bain**

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
312		Plafond	bois	peinture	mesure 1	0,39		0	
313					mesure 2	0,42			
-		Plafond	bois	polystyrène	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
314	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	3,56	Non dégradé	1	
315	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	2,52	Non dégradé	1	
316	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	3,02	Non dégradé	1	
317	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	2,24	Non dégradé	1	
318	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,13	Non dégradé	1	
319	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,22	Non dégradé	1	
320		Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,22		0	
321					partie haute (> 1m)	0,42			
322					mesure 3 (> 1m)	0,19			
323		Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,21		0	
324					partie haute (> 1m)	0,36			
325					mesure 3 (> 1m)	0,4			
326		Volet	bois	peinture	partie basse	0,56		0	
327					partie haute	0,32			

**Maison N2 - Escalier**

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	B	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
328		Plafond	-	Peinture	mesure 1	0,3		0	
329					mesure 2	0,46			
330		Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,32		0	
331					partie haute	0,04			
332		Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,14		0	
333					partie haute	0,38			
334		Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,69		0	
335					partie haute	0,25			
336		Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,58		0	
337					partie haute	0,34			
338		Escalier balustre	Bois	Vernis	mesure 1	0,09		0	
339					mesure 2	0,38			
-		Contre-marches	Pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Marches	Pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

**Maison N3 - Palier**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	B	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
340		Plafond	-	peinture	mesure 1	0,4		0	
341					mesure 2	0,01			
342		Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,64		0	
343					partie haute (> 1m)	0,36			
344					mesure 3 (> 1m)	0,47			
345		Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,37		0	
346					partie haute (> 1m)	0,56			
347					mesure 3 (> 1m)	0,32			
348	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,51	Non dégradé	1	
349	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,37	Non dégradé	1	
350		Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,69		0	
351					partie haute (> 1m)	0,25			
352					mesure 3 (> 1m)	0,38			
353		Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,18		0	
354					partie haute (> 1m)	0,02			
355					mesure 3 (> 1m)	0,33			

**Maison N3 - Chambre 1**

Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
356	A	Mur	-	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,19		0	
357					partie haute (> 1m)	0,16			
358	B	Mur	-	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,56		0	
359					partie haute (> 1m)	0,21			
360	C	Mur	-	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,03		0	
361					partie haute (> 1m)	0,07			
362	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,46		0	
363					partie haute (> 1m)	0,66			
364		Plafond	-	peinture	mesure 1	0,48		0	
365					mesure 2	0,16			
366		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,23		0	
367					mesure 2	0,67			
368	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,58		0	
369					partie haute	0,41			
370	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,07		0	
371					partie haute	0,36			
372	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,3		0	
373					partie haute	0,35			
374	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,24		0	
375					partie haute	0,04			
376	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,68		0	
377					partie haute (> 1m)	0,07			
378					mesure 3 (> 1m)	0,68			
379	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,29		0	
380					partie haute (> 1m)	0,39			
381					mesure 3 (> 1m)	0,38			
382	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,23	Non dégradé	1	
383	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,62	Non dégradé	1	
384	D	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,43		0	
385					partie haute (> 1m)	0,39			
386					mesure 3 (> 1m)	0,39			
387	D	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,06		0	
388					partie haute (> 1m)	0,04			
389					mesure 3 (> 1m)	0,44			
390	A	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
391					mesure 2	0,32			
392	B	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,23		0	
393					mesure 2	0,13			
394	C	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,04		0	
395					mesure 2	0,43			
396	D	Soubassement de mur	bois	peinture	mesure 1	0,31		0	
397					mesure 2	0,05			
398	B	Volet	bois	peinture	partie basse	0,15		0	
399					partie haute	0,67			

**Maison N3 - Salle de bain**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plinthes	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
400	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,35	Non dégradé	1	
401	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,66	Non dégradé	1	

**Maison N3 - Dressing**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
402		Plafond	Lambris bois	Peinture	mesure 1	0,68		0	
403					mesure 2	0,41			
404	C	Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,4		0	
405					partie haute	0,46			
406	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,37		0	
407					partie haute	0,19			
408	C	Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,37		0	
409					partie haute	0,15			
410	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
411					partie haute	0,14			
412	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,38		0	
413					partie haute (> 1m)	0,26			
414	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,46		0	
415					partie haute (> 1m)	0,37			
416	D	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,02		0	

417					partie haute (> 1m)	0,23			
418	D	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,02		0	
419					partie haute (> 1m)	0,16			
420	C	Volet	bois	peinture	partie basse	2,62	Dégradé (Ecaillage)	3	

**Maison N3 - Salle de bain 2**

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 6,7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
421	A	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
422					partie haute (> 1m)	0,54			
423	B	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
424					partie haute (> 1m)	0,11			
425	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,57		0	
426					partie haute (> 1m)	0,09			
427	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,48		0	
428					partie haute (> 1m)	0,44			
429		Plafond	-	peinture	mesure 1	0,59		0	
430					mesure 2	0,23			
-		Plinthes	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
431	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,55		0	
432					partie haute	0,41			
433	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,42		0	
434					partie haute	0,49			
435	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,69		0	
436					partie haute	0,59			
437	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,11		0	
438					partie haute	0,22			
439	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,23	Non dégradé	1	
440	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,44		0	
441					partie haute (> 1m)	0,17			
442	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,25		0	
443					partie haute (> 1m)	0,22			
444	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	mesure 3 (> 1m)	0,64		0	
445					partie basse (< 1m)	0,07			
446	B	Volet	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,05		3	Dégradé (Ecaillage)
447					partie basse	3,56			

**Maison N3 - Bibliothèque**

Nombre d'unités de diagnostic : 28 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 4 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
448	A	Mur	Lambris Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,1		0	
449					partie haute (> 1m)	0,02			
450	B	Mur	Lambris Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,01		0	
451					partie haute (> 1m)	0,32			
452	C	Mur	Lambris Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,67		0	
453					partie haute (> 1m)	0,49			
454	D	Mur	Lambris Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,13		0	
455					partie haute (> 1m)	0,11			
456		Plafond	Bois	peinture	mesure 1	0,13		0	
457					mesure 2	0,3			
458		Plinthes	bois	Vernis	mesure 1	0,16		0	
459					mesure 2	0,38			
460	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,02		0	
461					partie haute	0,32			
462	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,46		0	
463					partie haute	0,01			
464	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,43		0	
465					partie haute	0,25			
466	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,62		0	
467					partie haute	0,21			
468	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,13		0	
469					partie haute	0,7			
470	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0,18		0	
471					partie haute	0,07			
472	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,28		0	
473					partie haute	0,17			
474	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0,39		0	
475					partie haute	0,5			
476	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,08		0	
477					partie haute (> 1m)	0,22			
478					mesure 3 (> 1m)	0,6			
479	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,28		0	
480					partie haute (> 1m)	0,19			
481	A	Porte 2	bois	peinture	mesure 3 (> 1m)	0,45		0	
482					partie basse (< 1m)	0,02			
483	A	Porte 3	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
484					mesure 3 (> 1m)	0,28			
485	A	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,35		0	
486					partie haute (> 1m)	0,33			
487	B	Porte 4	bois	peinture	mesure 3 (> 1m)	0,39		0	
488					partie basse (< 1m)	0,36			
489	B	Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,16		0	
490					mesure 3 (> 1m)	0,53			
491	B	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,33		0	
492					partie haute (> 1m)	0,6			
493	B	Porte 4	bois	peinture	mesure 3 (> 1m)	0,24		0	
494					partie basse (< 1m)	0,6			
495	B	Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
496					mesure 3 (> 1m)	0,41			
497	B	Huisserie Porte 4	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,25		0	
498					partie haute (> 1m)	0,56			
499	C	Porte 5	bois	peinture	mesure 3 (> 1m)	0,64		0	
500					partie basse (< 1m)	0,04			
501	C	Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,65		0	

502					mesure 3 (> 1m)	0,67			
503					partie basse (< 1m)	0,48			
504	C	Huisserie Porte 5	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,14		0	
505					mesure 3 (> 1m)	0,25			
506	C	Porte 6	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,37	Non dégradé	1	
507	C	Huisserie Porte 6	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,21	Non dégradé	1	
508	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	2,09	Dégradé (Ecaillage)	3	
509					partie basse	0,62			
510	D	Volet 2	bois	peinture	partie haute	0,02		0	
511					mesure 3	0,52			

**Maison N3 - Bureau**

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
512	C	Mur	lambris bois	vernis	partie basse (< 1m)	0,58		0	
513					partie haute (> 1m)	0,32			
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
514		Plafond	bois	peinture	mesure 1	0,23		0	
515					mesure 2	0,42			
516		Plinthes	bois	vernis	mesure 1	0,55		0	
517					mesure 2	0,12			
518	D	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,12		0	
519					partie haute	0,23			
520	D	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,47		0	
521					partie haute	0,08			
522	D	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,34		0	
523					partie haute	0,66			
524	D	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,43		0	
525					partie haute	0,25			
526	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,46	Non dégradé	1	
527	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,64	Non dégradé	1	
528					partie basse (< 1m)	0,32			
529	B	Porte 2	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,53		0	
530					mesure 3 (> 1m)	0,42			
531					partie basse (< 1m)	0,62			
532	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,14		0	
533					mesure 3 (> 1m)	0,22			
534					partie basse (< 1m)	0,03			
535	A	Porte 3	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,52		0	
536					mesure 3 (> 1m)	0,02			
537					partie basse (< 1m)	0,48			
538	A	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie haute (> 1m)	0,03		0	
539					mesure 3 (> 1m)	0,25			
540	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	3,63	Etat d'usage (Microfissures)	2	
541					partie basse	0,23			
542	D	Volet 2	bois	peinture	partie haute	0,35		0	
543					mesure 3	0,14			

**Maison N3 - Escalier**

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
544		Plafond	bois	peinture	mesure 1	0,16		0	
545					mesure 2	0,3			
546	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,32		0	
547					partie haute	0,28			
548	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,53		0	
549					partie haute	0,25			
550	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,26		0	
551					partie haute	0,44			
552	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,03		0	
553					partie haute	0,16			
-		Contre-marches	Pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Marches	Pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
554		Escalier balustré	Bois	Vernis	mesure 1	0,09		0	
555					mesure 2	0,18			
556		Escalier balustré	Bois	Peinture	mesure 1	0,61		0	
557					mesure 2	0,3			

**Maison N4 - Palier**

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	B	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
558		Plafond	Charpente bois	peinture	mesure 1	0,32		0	
559					mesure 2	0,17			
560	A	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,48		0	
561					partie haute (> 1m)	0,37			
562	A	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,11		0	
563					partie haute	0,2			
564	A	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0,42		0	
565					partie haute	0,53			
566	A	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,25		0	
567					partie haute	0,38			
568	A	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0,12		0	
569					partie haute	0,45			

570	B	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,3	0	
571					partie haute (> 1m)	0,67		
572	B	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,25	0	
573					partie haute (> 1m)	0,19		
574	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,04	0	
575					partie haute (> 1m)	0,23		
576	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,11	0	
577					partie haute (> 1m)	0,32		
578	D	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,11	0	
579					partie haute (> 1m)	0,13		
580	D	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,52	0	
581					partie haute (> 1m)	0,12		

## Maison N4 - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
582		Plafond	Charpente bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
583					mesure 2	0,4			
-		Plinthes	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre 1 intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre 1 extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre 2 intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre 2 extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
584	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,19		0	
585					partie haute (> 1m)	0,47			
586	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,42		0	
587					partie haute (> 1m)	0,46			
588	D	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,26		0	
589					partie haute (> 1m)	0,33			
590	D	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,35		0	
591					partie haute (> 1m)	0,44			

## Maison N4 - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	-	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
592		Plafond	Charpente bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
593					mesure 2	0,07			
594		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0,18		0	
595					mesure 2	0,22			
596	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,46		0	
597					partie haute (> 1m)	0,35			
598	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,56		0	
599					partie haute (> 1m)	0,46			

## Maison N4 - Salle de bain 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
600	A	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,27		0	
601					partie haute (> 1m)	0,51			
602	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,31		0	
603					partie haute (> 1m)	0,22			
604	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08		0	
605					partie haute (> 1m)	0,63			
-	B	Mur	-	Peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
606		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0,41		0	
607					mesure 2	0,62			
608	C	Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,59		0	
609					partie haute	0,43			
610	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,12		0	
611					partie haute	0,6			
612	C	Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,57		0	
613					partie haute	0,11			
614	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,53		0	
615					partie haute	0,55			
616	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,33		0	
617					partie haute (> 1m)	0,69			
618	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,67		0	
619					partie haute (> 1m)	0,54			

## Maison N4 - Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
620		Plafond	Charpente	peinture	mesure 1	0,2		0	
621			bois		mesure 2	0,65			
622	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,3		0	
623					partie haute	0,31			
624	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,49		0	
625					partie haute	0,07			
626	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,21		0	
627					partie haute	0,25			
628	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,65		0	
629					partie haute	0,46			
630	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,14		0	
631					partie haute	0,23			
632	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,45		0	
633					partie haute	0,56			
634	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
635					partie haute	0,4			
636	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,15		0	
637					partie haute	0,29			
638	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,58		0	
639					partie haute (> 1m)	0,25			
640					mesure 3 (> 1m)	0,23			
641	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,53		0	
642					partie haute (> 1m)	0,48			
643					mesure 3 (> 1m)	0,44			
644	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,07	Non dégradé	1	
645	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,14	Non dégradé	1	

**Maison N4 - Chambre 2**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
646		Plafond	Charpente	peinture	mesure 1	0,25		0	
647					mesure 2	0,6			
-		Plinthes	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
648	D	Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,21		0	
649					partie haute	0,08			
650	D	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,27		0	
651					partie haute	0,15			
652	D	Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,36		0	
653					partie haute	0,26			
654	D	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,49		0	
655					partie haute	0,59			
656	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,16		0	
657					partie haute (> 1m)	0,31			
658	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,37		0	
659					partie haute (> 1m)	0,28			
660	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,11		0	
661					partie haute (> 1m)	0,58			
662	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,44		0	
663					partie haute (> 1m)	0,42			

**Maison N4 - Dressing**

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
664		Plafond	Charpente	peinture	mesure 1	0,34		0	
665					mesure 2	0,65			
-		Plinthes	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
666	C	Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,48		0	
667					partie haute	0,12			
668	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
669					partie haute	0,45			
670	C	Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,44		0	
671					partie haute	0,3			
672	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0,3		0	
673					partie haute	0,37			
674	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,44	Non dégradé	1	
675	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	2,39	Non dégradé	1	
676	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,66		0	
677					partie haute (> 1m)	0,41			
678					mesure 3 (> 1m)	0,61			
679	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0,03		0	
680					partie haute (> 1m)	0,5			
681					mesure 3 (> 1m)	0,67			

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.


\* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage


**Maison N1**

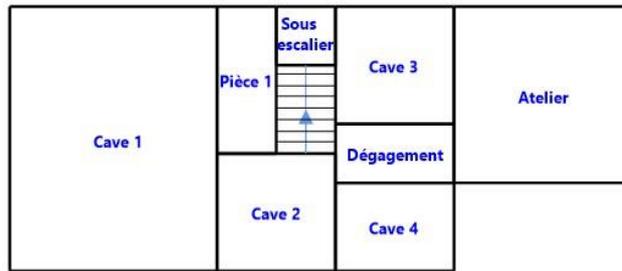

**Maison N2**

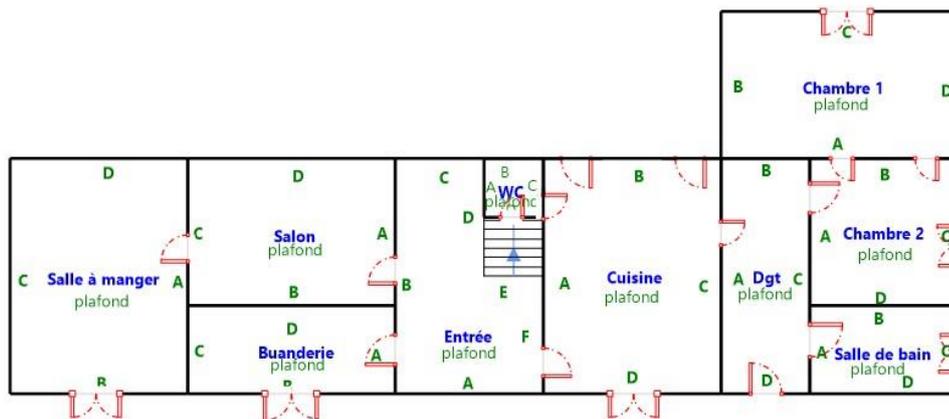

**Maison N3**

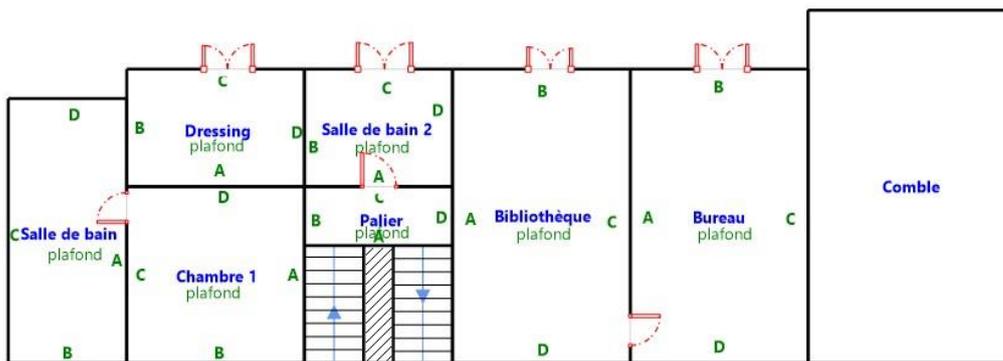

— positif plomb

**Maison N4**



— Positif plomb

**6. Conclusion**

**6.1 Classement des unités de diagnostic**

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	435	91	270	59	9	6
%	100	21 %	62 %	14 %	2 %	1 %

## 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

**Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.**

**Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).**

## 6.3 Commentaires

### Constatations diverses :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

### Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 04/08/2022).

### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

M. Guerrato

## 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

### Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

### Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
-----	---

NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à **SAINT-CYPRIEN**, le **05/08/2021**

Par : **DAGAIN karl**



## 7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du

logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

### 8.2 Ressources documentaires

#### **Documents techniques :**

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

#### **Sites Internet :**

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

- **Ministère chargé du logement :**  
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH) :**  
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :**  
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9. Annexes

### 9.1 Notice d'Information

***Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.***

***Deux documents vous informent :***

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

***Les effets du plomb sur la santé***

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

***Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb***

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégagant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

***Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :***

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

***En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions***

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

***Si vous êtes enceinte :***

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

## **9.2 Illustrations**

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

## **9.3 Analyses chimiques du laboratoire**

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)**

Numéro de dossier : 19A\_03204  
Date du repérage : 05/08/2021

**Références réglementaires**

Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 <sup>er</sup> juin 2015.
-----------------------	--

**Immeuble bâti visité**

Adresse	Rue : ..... <b>1 Rue du Terme</b> Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: <b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</b> Code postal, ville : . <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b> <b>Références cadastrales non communiquées</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Suivant mission</b>
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... <b>Maison individuelle</b> ..... <b>Habitation (maison individuelle)</b> ..... <b>&lt; 1949</b>

**Le propriétaire et le commanditaire**

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... <b>M. Guerrato Lucio</b> Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b> <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b>
Le commanditaire	Nom et prénom : ... <b>M. Guerrato Lucio</b> Adresse : ..... <b>1 Rue du Terme</b> <b>24220 SAINT-CYPRIEN</b>

**Le(s) signataire(s)**

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DAGAIN karl	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 06/05/2019 Échéance : 05/05/2024 N° de certification : CPDI5143

Raison sociale de l'entreprise : **SAS BSE (Bati Solutions Expertises)** (Numéro SIRET : **813 807 484 00015**)  
Adresse : **Lieu dit les Pigeonnes, 24250 GROLEJAC**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **MMA**  
Numéro de police et date de validité : **114.231.812 / 31/12/2021**

**Le rapport de repérage**

Date d'émission du rapport de repérage : 13/08/2021, remis au propriétaire le 13/08/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 pages, la conclusion est située en page 2.

**Sommaire**

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
  - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

**1. – Les conclusions**

**Avertissement** : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

**1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré**

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

**1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré**

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

**1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de l’entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

## 3. – La mission de repérage

### 3.1 L’objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

#### 3.2.3 L’objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 13.9 (liste A et B).

#### 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

*En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9*

**Important** : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Coffrage perdu
	Enduits projetés
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Panneaux de cloisons
	Enduits projetés
Planchers	Panneaux collés ou vissés
	Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
<b>4. Eléments extérieurs</b>	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
Conduits en toiture et façade	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d’eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d’eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

#### Descriptif des pièces visitées

**Maison N1 - Cave 1,**  
**Maison N1 - Cave 2,**  
**Maison N1 - Pièce 1,**  
**Maison N1 - Sous escalier,**  
**Maison N1 - Escalier,**  
**Maison N1 - Dégagement,**  
**Maison N1 - Cave 3,**  
**Maison N1 - Cave 4,**  
**Maison N1 - Atelier,**  
**Maison N2 - Entrée,**  
**Maison N2 - Buanderie,**  
**Maison N2 - Salon,**  
**Maison N2 - Salle à manger,**  
**Maison N2 - WC,**  
**Maison N2 - Cuisine,**  
**Maison N2 - Dgt,**  
**Maison N2 - Chambre 1,**  
**Maison N2 - Chambre 2,**

**Maison N2 - Salle de bain,**  
**Maison N2 - Escalier,**  
**Maison N3 - Palier,**  
**Maison N3 - Chambre 1,**  
**Maison N3 - Salle de bain,**  
**Maison N3 - Dressing,**  
**Maison N3 - Salle de bain 2,**  
**Maison N3 - Bibliothèque,**  
**Maison N3 - Bureau,**  
**Maison N3 - Comble,**  
**Maison N3 - Escalier,**  
**Maison N4 - Palier,**  
**Maison N4 - Chambre 1,**  
**Maison N4 - Salle de bain,**  
**Maison N4 - Salle de bain 2,**  
**Maison N4 - Salon,**  
**Maison N4 - Chambre 2,**  
**Maison N4 - Dressing**

Localisation	Description
Maison N1 - Cave 2	Sol : Béton Mur : Pierres Plafond : pierres
Maison N1 - Cave 1	Sol : Béton Mur : Pierres Plafond : pierres Porte : Bois et Peinture
Maison N1 - Pièce 1	Sol : Béton Mur : Pierres Plafond : crépi Porte : Bois et Peinture
Maison N1 - Sous escalier	Sol : Terre battue Mur : Pierres Plafond : bois Porte : Bois et Peinture
Maison N1 - Escalier	Mur : crépi Plafond : crépi Porte : Bois et Peinture Marches : pierres Contre-marches : pierres
Maison N1 - Dégagement	Sol : Béton Mur : Pierres Plafond : crépi
Maison N1 - Cave 3	Sol : Béton Mur : Pierres Plafond : Peinture
Maison N1 - Cave 4	Sol : béton Mur : pierres Plafond : pierres

Localisation	Description
Maison N1 - Atelier	Sol : béton Mur : pierres Mur : crépi Plafond : pierres Plafond : crépi Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Maison N2 - Entrée	Sol : pierres Mur A, B, C, D, E, F : Pierres Plafond : crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture Porte 3 B : bois et peinture Porte 4 C : bois et peinture Porte 5 D : bois et peinture Porte 6 F : bois et peinture
Maison N2 - Buanderie	Sol : Carrelage Soubassement de mur A, B, C, D : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : crépi Plafond : crépi Plinthes : Carrelage Fenêtre B : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Porte 3 D : bois et peinture Porte 4 D : bois et peinture Porte 5 D : bois et peinture
Maison N2 - Salon	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Peinture Plafond : Peinture Plinthes : Bois et Peinture Porte Fenêtre D : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 A : bois et peinture Porte 3 C : bois et peinture Porte 4 C : bois et peinture Soubassement de mur A, B, C, D : bois et peinture Volet D : Bois et Peinture
Maison N2 - Salle à manger	Sol : parquet bois Mur A, B, C, D : bois et peinture Plafond : peinture Plinthes : bois et peinture Porte Fenêtre D : bois et peinture Fenêtre B : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 A : bois et peinture Porte 3 C : bois et peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 D : bois et peinture
Maison N2 - WC	Sol : pierres Mur A, C : peinture Mur B, D : Pierres Plafond : peinture Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 D : bois et peinture
Maison N2 - Cuisine	Sol : Parquet Mur A, C, D : Peinture Mur B : Pierres Plafond : pierres Plafond : crépi Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 D : bois et peinture Fenêtre 2 D : bois et peinture Porte Fenêtre B : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 A : bois et peinture Porte 3 B : bois et peinture Porte 4 B : bois et peinture Porte 5 C : bois et peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 D : bois et peinture Volet 3 D : bois et peinture Soubassement de mur A, B, C, D : bois et peinture
Maison N2 - Dgt	Sol : Carrelage Mur A, D : pierres Mur B, C : Peinture Plafond : Bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture Porte 3 C : bois et peinture Porte 4 C : bois et peinture Porte 5 D : bois et peinture Soubassement de mur C : bois et peinture

Localisation	Description
Maison N2 - Chambre 1	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : peinture Plafond : Charpente bois et peinture Porte Fenêtre B : bois et peinture Porte A : bois et peinture Fenêtre 1 C : bois et peinture Fenêtre 2 D : bois et peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 C : bois et peinture Volet 3 D : bois et peinture
Maison N2 - Chambre 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : peinture Plafond : Bois et peinture Fenêtre C : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture Porte 3 B : bois et peinture Volet C : bois et peinture
Maison N2 - Salle de bain	Sol : Carrelage Mur A, B : crépi Mur C, D : Pierres Plafond : bois et peinture Plafond : bois et polystyrène Fenêtre C : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Volet C : bois et peinture
Maison N2 - Escalier	Sol : pierres Mur B, C, D : pierres Plafond : Peinture Fenêtre C : bois et peinture Escalier balustre : Bois et Vernis Contre-marches : Pierre Marches : Pierre
Maison N3 - Palier	Sol : pierres Mur B, C, D : pierres Plafond : peinture Porte 1 B : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Porte 3 D : bois et peinture
Maison N3 - Chambre 1	Sol : Parquet Mur A, B, C : Tapisserie Mur D : Peinture Plafond : peinture Plinthes : bois et peinture Fenêtre B : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Porte 3 D : bois et peinture Soubassement de mur A, B, C, D : bois et peinture Volet B : bois et peinture
Maison N3 - Salle de bain	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : crépi Plafond : crépi Plinthes : bois Fenêtre : bois Porte A : bois et peinture
Maison N3 - Dressing	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : crépi Plafond : Lambris bois et Peinture Fenêtre C : bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 D : bois et peinture Volet C : bois et peinture
Maison N3 - Salle de bain 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Peinture Plafond : peinture Plinthes : bois Fenêtre B : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Volet B : bois et peinture

Localisation	Description
Maison N3 - Bibliothèque	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Lambris Bois et vernis Plafond : Bois et peinture Plinthes : bois et Vernis Fenêtre 1 B : bois et peinture Fenêtre 2 D : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 A : bois et peinture Porte 3 B : bois et peinture Porte 4 B : bois et peinture Porte 5 C : bois et peinture Porte 6 C : bois et peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 D : bois et peinture
Maison N3 - Bureau	Sol : parquet bois Mur C : lambris bois et vernis Mur A, B, D : crépi Plafond : bois et peinture Plinthes : bois et vernis Fenêtre D : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture Porte 3 A : bois et peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 D : bois et peinture
Maison N3 - Escalier	Sol : pierres Mur C : crépi Mur B, D : Pierres Plafond : bois et peinture Fenêtre C : bois et peinture Contre-marches : Pierre Marches : Pierre Escalier balustre : Bois et Vernis Escalier balustre : Bois et Peinture
Maison N4 - Palier	Sol : pierres Mur B, C, D : pierres Plafond : Charpente bois et peinture Mur A : Peinture Fenêtre A : bois et peinture Porte 1 B : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture Porte 3 D : bois et peinture
Maison N4 - Chambre 1	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : crépi Plafond : Charpente bois et peinture Plinthes : bois Fenêtre 1 B : bois Fenêtre 2 C : bois Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 D : bois et peinture
Maison N4 - Salle de bain	Sol : Parquet Mur A, B, C : crépi Mur D : Carrelage Plafond : Charpente bois et peinture Plinthes : bois et Peinture Porte A : bois et peinture
Maison N4 - Salle de bain 2	Sol : Parquet Mur A, C, D : Peinture Mur B : Peinture et faïence Plinthes : bois et Peinture Fenêtre C : bois et Peinture Porte A : bois et peinture
Maison N4 - Salon	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : crépi Plafond : Charpente bois et peinture Fenêtre 1 B : bois et Peinture Fenêtre 2 D : bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 C : bois et peinture
Maison N4 - Chambre 2	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : crépi Plafond : Charpente bois et peinture Plinthes : bois Fenêtre D : bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture
Maison N4 - Dressing	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : crépi Plafond : Charpente bois et peinture Plinthes : bois Fenêtre C : bois et Peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 B : bois et peinture

Localisation	Description
Maison N3 - Comble	Mur : Pierres Plafond : Charpente bois

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :

**Néant**

### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 07/10/2019

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 05/08/2021

Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 02 h 30

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M. Guerrato

### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Remarques :

Les éléments cachés (plafond, murs, sol) par du mobilier, des revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériaux pouvant masquer un élément, n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité. Notre mission n'autorisant pas de dégradation, de démontage, ni de manutention.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

## 5. – Résultats détaillés du repérage

### 5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

### 5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

### 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

#### Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

\*\* détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

**5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse**

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

**6. – Signatures**

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à **SAINT-CYPRIEN**, le **05/08/2021**Par : **DAGAIN karl**

Signature du représentant :

**ANNEXES****Au rapport de mission de repérage n° 19A\_03204****Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).


**Sommaire des annexes****7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Maison N1

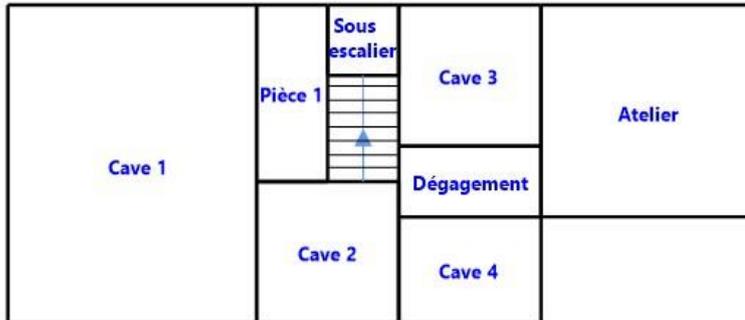

Maison N2

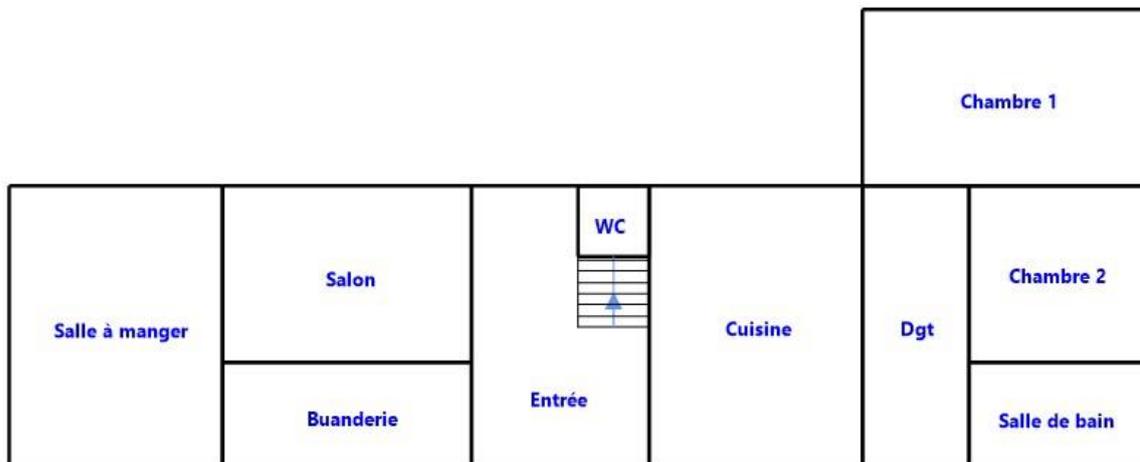

### Maison N3



### Maison N4



Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

**7.2 - Annexe - Rapports d'essais****Identification des prélèvements :**

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

**Copie des rapports d'essais :**

**Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible**

**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations****Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

**Article R1334-27** : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28** : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29** : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

**Article R.1334-29-3 :**

**I)** A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

**II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**III)** Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
  - b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## 7.5 - Annexe - Autres documents

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

## Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 19A\_03204  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016  
Date du repérage : 05/08/2021  
Heure d'arrivée : 09 h 30  
Temps passé sur site : 01 h 52

### A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..... **Dordogne**

Adresse : ..... **1 Rue du Terme**

Commune : ..... **24220 SAINT-CYPRIEN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

..... **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**  
**Références cadastrales non communiquées**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

**Présence de traitements antérieurs contre les termites**

**Présence de termites dans le bâtiment**

**Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006**

Documents fournis:

..... **Néant**

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :

..... **Habitation (maison individuelle)**

..... **Suivant mission**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

..... **Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:**  
**24220 SAINT-CYPRIEN (Information au 27/01/2020)**

**Niveau d'infestation faible**

**12/06/2001 - Arrêté préfectoral - 010803**

**11/09/2001 - Arrêté préfectoral - 011429**

### B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : ..... **M. Guerrato Lucio**

Adresse : ..... **1 Rue du Terme 24220 SAINT-CYPRIEN**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Nom et prénom : ..... **M. Guerrato Lucio**

Adresse : ..... **1 Rue du Terme**  
**24220 SAINT-CYPRIEN**

### C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ..... **DAGAIN karl**

Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **SAS BSE (Bati Solutions Expertises)**

Adresse : ..... **Lieu dit les Pigeonnes**  
**24250 GROLEJAC**

Numéro SIRET : ..... **813 807 484 00015**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **MMA**

Numéro de police et date de validité : ..... **114.231.812 / 31/12/2021**

Certification de compétence **CPDI5143** délivrée par : **I.Cert**, le **05/03/2019**

**D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :**

Liste des pièces visitées :

**Maison N1 - Cave 1,**  
**Maison N1 - Cave 2,**  
**Maison N1 - Pièce 1,**  
**Maison N1 - Sous escalier,**  
**Maison N1 - Escalier,**  
**Maison N1 - Dégagement,**  
**Maison N1 - Cave 3,**  
**Maison N1 - Cave 4,**  
**Maison N1 - Atelier,**  
**Maison N2 - Entrée,**  
**Maison N2 - Buanderie,**  
**Maison N2 - Salon,**  
**Maison N2 - Salle à manger,**  
**Maison N2 - WC,**  
**Maison N2 - Cuisine,**  
**Maison N2 - Dgt,**  
**Maison N2 - Chambre 1,**  
**Maison N2 - Chambre 2,**

**Maison N2 - Salle de bain,**  
**Maison N2 - Escalier,**  
**Maison N3 - Palier,**  
**Maison N3 - Chambre 1,**  
**Maison N3 - Salle de bain,**  
**Maison N3 - Dressing,**  
**Maison N3 - Salle de bain 2,**  
**Maison N3 - Bibliothèque,**  
**Maison N3 - Bureau,**  
**Maison N3 - Comble,**  
**Maison N3 - Escalier,**  
**Maison N4 - Palier,**  
**Maison N4 - Chambre 1,**  
**Maison N4 - Salle de bain,**  
**Maison N4 - Salle de bain 2,**  
**Maison N4 - Salon,**  
**Maison N4 - Chambre 2,**  
**Maison N4 - Dressing**

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Maison N1		
Cave 1	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave 2	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 1	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous escalier	Sol - Terre battue	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier	Mur - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marches - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave 3	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave 4	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Atelier	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
<b>Maison N2</b>		
Entrée	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 6 - F - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Buanderie	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Soubassement de mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Salon	Sol - Parquet
Mur - A, B, C, D - Peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - Peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Plinthes - Bois et Peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Porte Fenêtre - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Porte 1 - A - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Porte 2 - A - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Porte 3 - C - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Porte 4 - C - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Soubassement de mur - A, B, C, D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Volet - D - Bois et Peinture		Absence d'indices d'infestation de termites
Salle à manger		Sol - parquet bois
	Mur - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)	
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
WC	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Mur - A, C - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Mur - B, D - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Cuisine	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, C, D - Peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Mur - B - Pierres		Absence d'indices d'infestation de termites	
Plafond - pierres		Absence d'indices d'infestation de termites	
Plafond - crépi		Absence d'indices d'infestation de termites	
Plinthes - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Fenêtre 1 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Fenêtre 2 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte Fenêtre - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte 1 - A - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte 2 - A - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte 3 - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte 4 - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte 5 - C - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 1 - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 2 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 3 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Soubassement de mur - A, B, C, D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Dgt		Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
		Mur - A, D - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 4 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Porte 5 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Soubassement de mur - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Chambre 1	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Plafond - Charpente bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte Fenêtre - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Porte - A - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Fenêtre 1 - C - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Fenêtre 2 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 1 - B - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 2 - C - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Volet 3 - D - bois et peinture		Absence d'indices d'infestation de termites	
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites	
	Mur - A, B, C, D - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marches - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
<b>Maison N3</b>		
Palier	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Soubassement de mur - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Volet - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites	
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dressing	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Lambris bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bibliothèque	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Lambris Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 6 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau	Sol - parquet bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - lambris bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Comble	Mur - Pierres
Plafond - Charpente bois		Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, D - Pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marches - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Maison N4		
Palier	Sol - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - B, C, D - pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - C - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain 2	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Peinture et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dressing	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

**E. – Catégories de termites en cause :**

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

**Rappels réglementaires :**

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

**F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :**

**Néant**

**G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :**

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

## H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Général	-	<p>Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois</p> <p>Les éléments cachés (plafond, murs, sol) par du mobilier, des revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériaux pouvant masquer un élément, n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité. Notre mission n'autorisant pas de dégradation, de démontage, ni de manutention.</p> <p>Dans les pièces meublées, aucun meuble n'a été bougé, les plinthes et bas de murs sont difficilement accessibles.</p> <p>Les tas de bois n'ont pu être sondés dans leur totalité : Impossibilité d'investigations approfondies sans évacuation du bois. Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire</p> <p>Nous nous engageons, lors d'une autre visite, à compléter le diagnostic sur les zones ayant été rendues accessibles</p>

*Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.*

## I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**M. Guerrato**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

**Néant**

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Visite effectuée le **05/08/2021**.

Fait à **SAINT-CYPRIEN**, le **05/08/2021**


Par : **DAGAIN karl**




Signature du représentant :

Annexe – Croquis de repérage

**Maison N1**

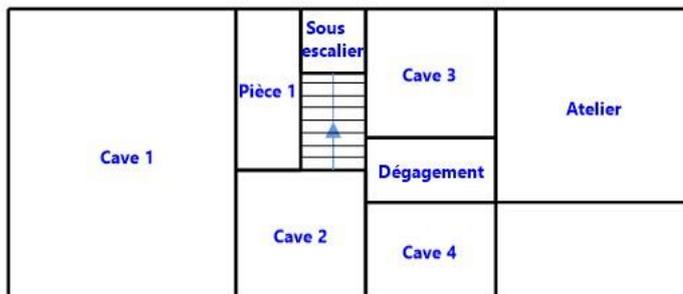

**Maison N2**

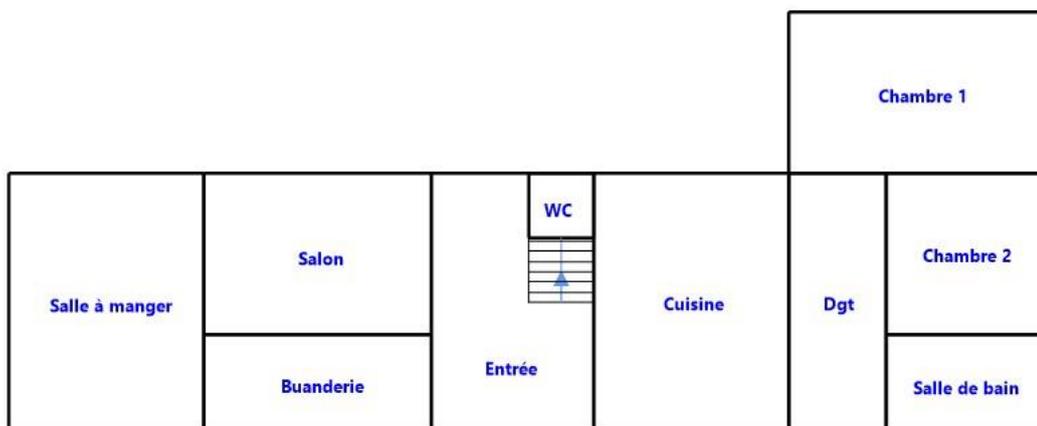

### Maison N3



### Maison N4



Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe

## Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 19A\_03204  
Date du repérage : 05/08/2021  
Heure d'arrivée : 09 h 30  
Durée du repérage : 02 h 30

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

*Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :*

Type d'immeuble : ..... **Maison individuelle**  
Adresse : ..... **1 Rue du Terme**  
Commune : ..... **24220 SAINT-CYPRIEN**  
Département : ..... **Dordogne**  
Référence cadastrale : ..... **Références cadastrales non communiquées** , identifiant fiscal : **NC**

*Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :*

**Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

Périmètre de repérage : ..... **Suivant mission**

Année de construction : ..... **< 1949**

Année de l'installation : ..... **> 15 ans**

Distributeur d'électricité : ..... **Enedis**

Parties du bien non visitées : ..... **Néant**

### 2. - Identification du donneur d'ordre

*Identité du donneur d'ordre :*

Nom et prénom : ..... **M. Guerrato Lucio**  
Adresse : ..... **1 Rue du Terme**  
**24220 SAINT-CYPRIEN**  
Téléphone et adresse internet : . **Non communiquées**  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

*Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:*

Nom et prénom : ..... **M. Guerrato Lucio**  
Adresse : ..... **1 Rue du Terme**  
**24220 SAINT-CYPRIEN**

### 3. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

*Identité de l'opérateur de diagnostic :*

Nom et prénom : ..... **DAGAIN karl**  
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **SAS BSE (Bati Solutions Expertises)**  
Adresse : ..... **Lieu dit les Pigeonnes**  
**24250 GROLEJAC**  
Numéro SIRET : ..... **813 807 484 00015**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **MMA**  
Numéro de police et date de validité : ..... **114.231.812 / 31/12/2021**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert** le **15/01/2019** jusqu'au **14/01/2024**. (Certification de compétence **CPDI5143**)

#### 4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

#### 5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

##### **Anomalies avérées selon les domaines suivants :**

- L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
- Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies	Photo
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. <b><u>(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)</u></b> Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés (Divers maison (lumières))	

Domaines	Anomalies	Photo
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques : La section des conducteurs de pontage n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations (Divers maison)	
	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (Divers maison)	
	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés (Divers maison)	

**Anomalies relatives aux installations particulières :**

- Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
- Piscine privée, ou bassin de fontaine

**Informations complémentaires :**

- Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA
	L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur
	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6. – Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale Motifs : Conducteur de LEP (Liaison Equipotentielle Principale) non visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la section du conducteur de LEP et le remplacer si besoin
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison équipotentielle principale sur éléments conducteurs
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels : courant assigné (calibre) adapté à l'installation électrique Point à vérifier : Courants assignés des interrupteurs différentiels de plusieurs tableaux adaptés.
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin
	Mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Néant

7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.  
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée Néant

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Dates de visite et d'établissement de l'état :  
Visite effectuée le : **05/08/2021**  
Etat rédigé à **SAINT-CYPRIEN**, le **05/08/2021**

Par : **DAGAIN karl**




Signature du représentant :

## 8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

**Objectif des dispositions et description des risques encourus**

**Appareil général de commande et de protection** : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.  
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

**Protection différentielle à l'origine de l'installation** : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.  
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Prise de terre et installation de mise à la terre** : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.  
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Protection contre les surintensités** : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.  
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

**Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche** : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.  
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche** : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.  
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Matériels électriques présentant des risques de contact direct** : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage** : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives** : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

**Piscine privée ou bassin de fontaine** : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Informations complémentaires

**Objectif des dispositions et description des risques encourus**


**Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique** : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Socles de prise de courant de type à obturateurs** : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.


**Socles de prise de courant de type à puits** : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Annexe - Croquis de repérage

**Maison N1**

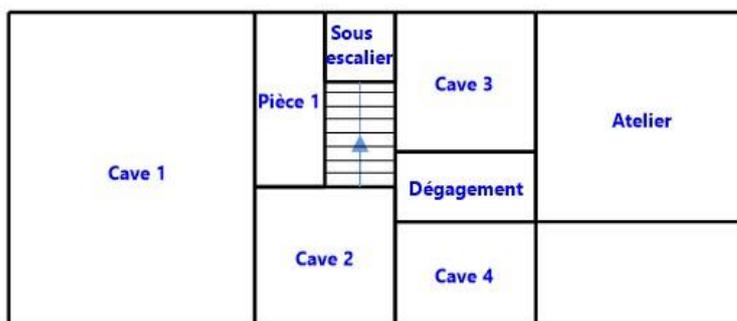

**Maison N2**

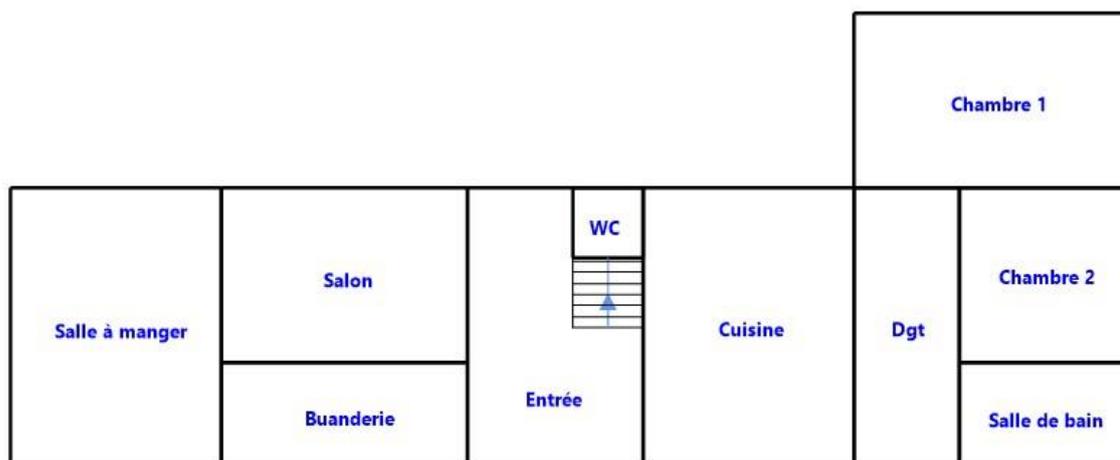

### Maison N3



### Maison N4



Annexe - Photos



Photo PhEle001  
 Libellé de l'anomalie : B4.3 f3 A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.  
 Remarques : La section des conducteurs de pontage n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement



Photo PhEle002  
 Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.  
 Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations (Divers maison)



Photo PhEle003  
 Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.  
 Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (Divers maison)



Photo PhEle004  
 Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.  
 Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés (Divers maison)

**Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)**

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

# Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

**! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.**

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° DDT/SEER/RDPF du 26/10/2015 mis à jour le N/a  
/2015-040

Adresse de l'immeuble code postal ou Insee commune  
1 Rue du Terme 24220 SAINT-CYPRIEN

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N oui  non   
prescrit  anticipé  approuvé  date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

Inondation  Crue torrentielle  Mouvement de terrain  Avalanche   
Sécheresse  Cyclone  Remontée de nappe  Feux de forêt   
Séisme  Volcan  Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui  non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M oui  non   
prescrit  anticipé  approuvé  date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

Mouvements de terrain  Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers oui  non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui  non

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé oui  non

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

Effet toxique  Effet thermique  Effet de surpression

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRT approuvé oui  non

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non

L'immeuble est situé en zone de prescription oui  non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location oui  non

## Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en très faible zone 1  faible zone 2  modérée zone 3  moyenne zone 4  forte zone 5

## Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui  non

## Information relative à la pollution de sols

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui  non

## Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T\*

L'information est mentionnée dans l'acte de vente \* catastrophe naturelle minière ou technologique  
oui  non

Vendeur - Bailleur Date / Lieu Acquéreur - Locataire  
M. Guerrato Lucio SAINT-CYPRIEN / 05/08/2021

# Qui, quand et comment remplir l'état des risques et pollutions ?

## Quelles sont les personnes concernées ?

• Au terme des articles L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

## Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente;

## Quel est le champ d'application de cette obligation ?

• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l'environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l'environnement.
5. dans un secteur d'information sur les sols

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

## Où consulter les documents de référence ?

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

- la liste des terrains présentant une pollution ;
- la liste des risques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.

• L'arrêté est affiché réglementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.

• Les arrêtés sont mis à jour :

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;

- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; - lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

## Qui établit l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.

• Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.

• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

## Quelles informations doivent figurer ?

• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.

• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location.

• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.

• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et des zonages réglementaires vis-à-vis des risques.

• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.

## Comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

## Faut-il conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

**information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,  
consultez le site Internet : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)**

Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex [www.ecologique-solidaire.gouv.fr](http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr)





Attention : ce descriptif n'est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n'a pas de valeur juridique. Pour plus d'information, consultez les précautions d'usage en annexe de ce document.

### Localisation



#### Adresse :

1 Rue du Terme, 24220 Saint-Cyprien

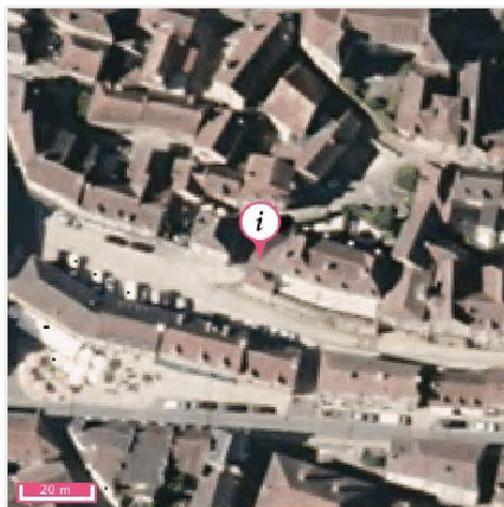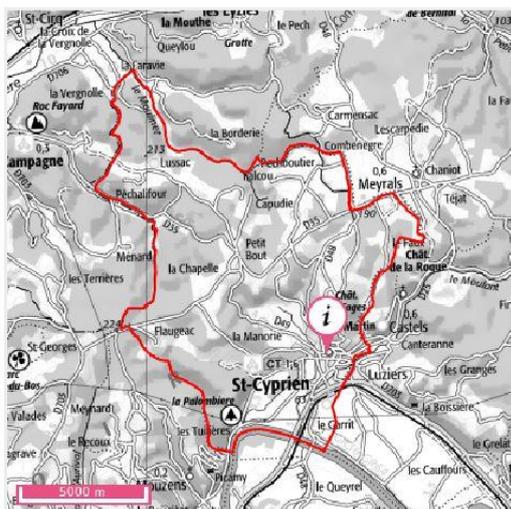

### Informations sur la commune

Nom : SAINT-CYPRIEN

Code Postal : 24220

Département : DORDOGNE

Région : Nouvelle-Aquitaine

Code INSEE : 24396

Commune dotée d'un DICRIM : Oui, publié en 2013

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 16 (*détails en annexe*)

Population à la date du 26/01/2021 : 1571

### Quels risques peuvent impacter la localisation ?



Mouvements de terrain  
*Glissement*



Séismes  
**1 - TRES FAIBLE**



Installations industrielles



Sites inventaire BASIAS



L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

**Territoire à Risque important d'Inondation - TRI**

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : **Non**

**Atlas de Zone Inondable - AZI**

Localisation exposée à un Atlas de Zone Inondable : **Oui**

Nom de l'AZI	Aléa	Date de début de programmation	Date de diffusion
24DDT20000042 - La Dordogne du confluent du Céou	Inondation	02/12/2000	02/12/2000

## Informations historiques sur les inondations


Evènements historiques d'inondation dans le département : 59 (Affichage des 10 plus récents)

Date de l'évènement (date début / date fin)	Type d'inondation	Dommages sur le territoire national	
		Approximation du nombre de victimes	Approximation dommages matériels (€)
12/06/2007 - 13/06/2007	Crue pluviale (temps montée indéterminé),Lave torrentielle, coulée de boue, lahar	de 1 à 9 morts ou disparus	0,3M-3M
30/11/1993 - 27/01/1994	Crue pluviale (temps montée indéterminé),rupture d'ouvrage de défense,Nappe affleurante	de 10 à 99 morts ou disparus	inconnu
20/09/1993 - 21/09/1993	Crue pluviale (temps montée indéterminé)	inconnu	inconnu
31/12/1981 - 27/01/1982	Crue nivale,Crue pluviale (temps montée indéterminé),Ecoulement sur route,non précisé	aucun_blesses	inconnu
31/07/1963 - 05/08/1963	Crue pluviale (temps montée indéterminé),non précisé	inconnu	inconnu
02/10/1960 - 04/10/1960	Crue pluviale (temps montée indéterminé)	de 10 à 99 morts ou disparus	30M-300M
07/12/1944 - 09/12/1944	Crue nivale,Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 heures)	inconnu	inconnu

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

? Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

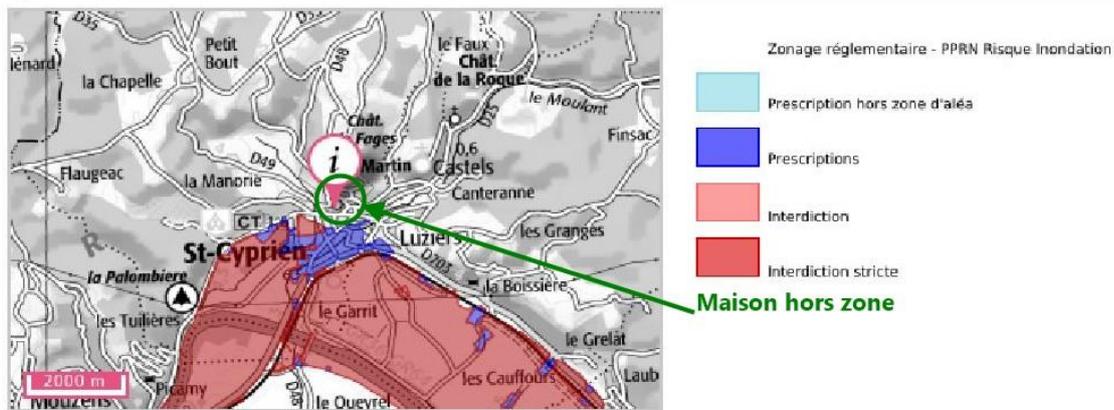

Source: BRGM

PPR	Aléa	Prescrit le	Enquêté le	Approuvé le	Révisé le	Annexé au PLU le	Déprescrit / annulé / abrogé le	Révisé
24DDT200900 02 - PPRI DORDOGNE Amont	Inondation, Par une crue à débordement lent de cours d'eau	03/06/2009	15/11/2010	15/04/2011	29/07/2014		- / - / -	



La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau provoquera un assèchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».

### LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Non

Type d'exposition de la localisation

### LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non



Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte...) ou occasionnées par l'homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères... Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

**LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?**

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Oui



Cette carte illustre l'ensemble des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 mètres autour de votre localisation. Ce rayon a été déterminé en fonction des historiques de mouvements de sols et de ses impacts.



Source: BRGM

**LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?**

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non



Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non

## SÉISMES




Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

### QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 1 - TRES FAIBLE



Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

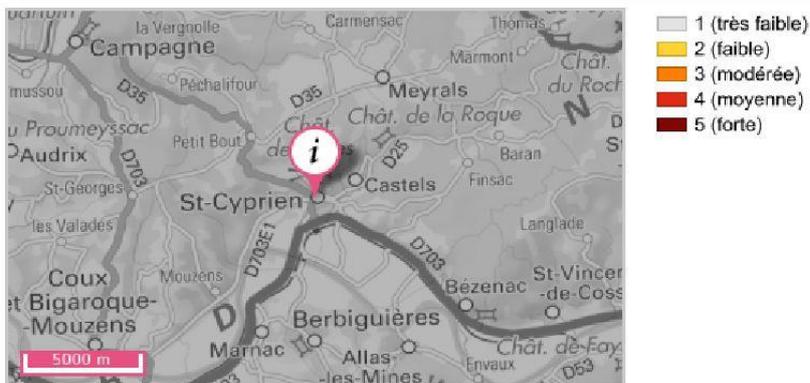

### LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non



Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

**LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?**

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

**LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?**

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui



Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de votre localisation.



- Sites Basias (XY du centre du site)
- Sites Basias (XY de l'adresse du site)
- Zone de recherche

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION  
DES SOLS (SIS) ?

---

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non



Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un de l'état en fonction de sa dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 0

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 0

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 0

**La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non**



Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non



Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des « installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non



Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.


Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m<sup>3</sup> (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

### QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : **Faible**



La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

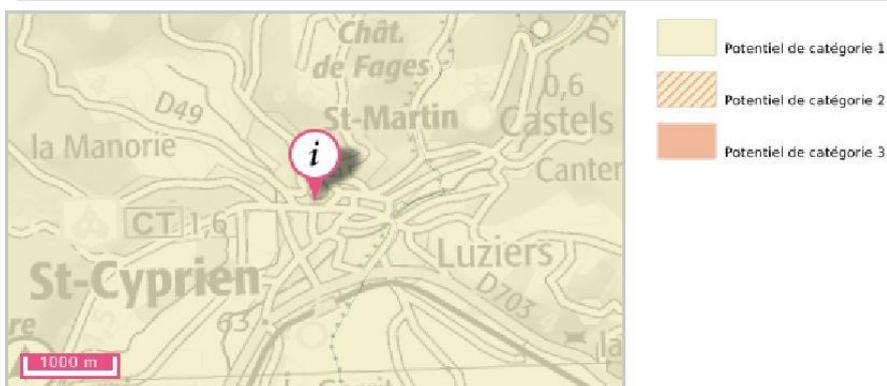

Source: IRSN

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.

### Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour l'élaboration et la diffusion des documents d'information. La circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au préfet d'établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie d'un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre consultation de la population, d'un affichage des consignes et d'actions de communication.

Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du DICRIM. Il modifie l'étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des informations permettant à ce dernier l'élaboration du DICRIM.

### Catastrophe naturelle

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.

Cette définition est différente de celle de l'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d'intensité anormale» et le caractère «naturel» d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare «l'état de catastrophe naturelle».

### Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé.

Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en terme d'indemnisations pour catastrophe naturelle.

Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage.

Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique).

Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'État pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/>.

### Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 16

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
24PREF19990495	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999

Inondations et coulées de boue : 5

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
24PREF20080296	25/05/2008	25/05/2008	07/08/2008	13/08/2008
24PREF20030025	04/06/2003	04/06/2003	03/10/2003	19/10/2003
24PREF20030002	18/09/2002	18/09/2002	24/02/2003	09/03/2003
24PREF19960030	10/01/1996	13/01/1996	02/02/1996	14/02/1996
24PREF19940093	30/12/1993	15/01/1994	26/01/1994	10/02/1994

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 1

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
24PREF19920073	01/05/1989	31/12/1991	16/10/1992	17/10/1992

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 7

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
24PREF20200047	01/07/2019	30/09/2019	15/09/2020	25/10/2020
24PREF20133030	01/06/2011	30/06/2011	11/07/2012	17/07/2012
24PREF20132781	01/06/2011	30/06/2011	11/07/2012	17/07/2012
24PREF20110007	01/09/2009	30/09/2009	21/02/2011	25/02/2011
24PREF20080120	01/07/2005	30/09/2005	20/02/2008	22/02/2008
24PREF19990057	01/01/1997	30/06/1998	23/02/1999	10/03/1999
24PREF19970056	01/01/1992	31/12/1996	19/09/1997	11/10/1997

Tempête : 2

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le JO du
24PREF19890128	06/07/1989	06/07/1989	15/09/1989	16/09/1989
24PREF19820376	06/11/1982	10/11/1982	18/11/1982	19/11/1982

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d'un lieu choisi par l'internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas, administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n'est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l'objet par les services de l'Etat, d'une validation officielle sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

### Description des données

Le site [georisques.gouv.fr](http://georisques.gouv.fr), développé par le BRGM en copropriété avec l'Etat représenté par la direction générale de la prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux risques d'origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

### Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

### Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l'Information» soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L'information» :

- Reproduire, copier, publier et transmettre « l'Information » ;
- Diffuser et redistribuer « l'Information » ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de « l'Information », notamment pour créer des « Informations dérivées » ;
- Exploiter « l'Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres « Informations », ou en l'incluant dans votre propre produit ou application, sous réserve de mentionner la paternité de « l'Information » : sa source (à minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s'acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers «l'Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l'Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

### Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni approbation des informations contenues dans ces sites.

## Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Numéro de dossier : 19A\_03204  
Date de la recherche : 05/08/2021

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

### Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° Pas d'arrêté du mis à jour le N/a

Adresse de l'immeuble : 1 Rue du Terme  
code postal ou Insee : 24220  
commune : SAINT-CYPRIEN

### Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB  
révisé  approuvé  oui  non   
date

1 Si oui, nom de l'aérodrome :

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation  
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  
oui  non   
oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB  
révisé  approuvé  oui  non   
date

1 Si oui, nom de l'aérodrome :

### Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :  
zone A<sup>1</sup>  zone B<sup>2</sup>  zone C<sup>3</sup>  zone D<sup>4</sup>   
forte forte modéré

<sup>1</sup> (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

<sup>2</sup> (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62)

<sup>3</sup> (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55)

<sup>4</sup> (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

### Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances présent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

Vendeur - Bailleur

Lieu / Date

Acquéreur - Locataire

M. Guerrato Lucio

SAINT-CYPRIEN / 05/08/2021

Exposition aux nuisances sonores aériennes				
A la commune			A l'immeuble	
Exposition aux risques	Plan de prévention	Etat	Exposé	Travaux réalisés
Néant	-	-	-	

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **19A\_03204** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 1 Rue du Terme 24220 SAINT-CYPRIEN.

Je soussigné, **DAGAIN karl**, technicien diagnostiqueur pour la société **SAS BSE (Bati Solutions Expertises)** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	05/05/2024 (Date d'obtention : 06/05/2019)
DPE sans mention	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	03/04/2024 (Date d'obtention : 04/04/2019)
Electricité	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	14/01/2024 (Date d'obtention : 15/01/2019)
Gaz	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	15/01/2024 (Date d'obtention : 16/01/2019)
Plomb	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	05/02/2024 (Date d'obtention : 06/02/2019)
Termites	DAGAIN karl	I.Cert	CPDI5143	04/03/2024 (Date d'obtention : 05/03/2019)

- Avoir souscrit à une assurance (MMA n° 114.231.812 valable jusqu'au 31/12/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **SAINT-CYPRIEN**, le **05/08/2021**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



**Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation**

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

**Article L271-3 du Code de la Construction et de l'habitation**

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier »



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5143

Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DAGAIN Karl**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 06/05/2019 - Date d'expiration : 05/05/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 04/04/2019 - Date d'expiration : 03/04/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 15/01/2019 - Date d'expiration : 14/01/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 16/01/2019 - Date d'expiration : 15/01/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 06/02/2019 - Date d'expiration : 05/02/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 05/03/2019 - Date d'expiration : 04/03/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 15/05/2019.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTEE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13